

CLP-ⅢF (H) 1600 × (B) 1250 × (L) 2000

2017 年 8 月

千葉窯業株式会社

目 次

§ 1 設計条件	1
§ 2 一般形状寸法図	2
§ 3 計算結果	3
§ 4 設計荷重	9
§ 5 安定計算	16
§ 6 たて壁の部材断面設計	26
§ 7 かかと版(つけ根)の部材断面設計	32
§ 8 かかと版(中間部)の部材断面設計	40
§ 9 コンクリート許容せん断応力度	45

§ 1 設計条件

1.1 設計条件

(1) 擁壁形式	プレキャストL型擁壁
(2) 基礎形式	直接基礎
(3) 擁壁高さ	$H = 1.600 \text{ (m)}$
(4) 土 圧	試行くさび法による土圧
(5) 地表面載荷重	$q = 10.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$
(6) 自歩道荷重	
鉛直荷重	$V_h = 0.59 \text{ (kN/m)}$
水平荷重	$H_h = 0.39 \text{ (kN/m)}$
(7) 単位体積重量 製品	$\gamma_c = 24.50 \text{ (kN/m}^3\text{)}$

1.2 土質条件

(1) 擁壁背面の裏込め土	
せん断抵抗角	$\phi = 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}$
単位体積重量	$\gamma_s = 19.00 \text{ (kN/m}^3\text{)}$
(2) 支持地盤の定数	
擁壁底面と基礎地盤の間の摩擦係数	$\mu = 0.577$
〃 の粘着力	$C = 0.0 \text{ (kN/m}^2\text{)}$
許容地盤反力度	$q_a = 66.26 \text{ (kN/m}^2\text{)} \text{ 以上必要}$

1.3 安定条件

(1) 滑動に対する検討	滑動安全率	$F_s \geq 1.50 \text{ (1.20)}$
(2) 転倒に対する検討	偏心距離	$ e \leq 1/6 B \text{ (1/3)}$
	転倒安全率	$F_s \geq 1.50 \text{ (1.20)}$
		※ () は自歩道荷重時

1.4 材料強度及び許容応力度

	(N/mm ²)	常 時	自歩道荷重時
(1) コンクリート			
設計基準強度	σ_{ck}	35	
許容圧縮応力度	σ_{ca}	12.00	14.40
許容せん断応力度	τ_a	0.26	0.31
(2) 鉄筋			
許容引張応力度	$\sigma_{sa} \text{ SD295A}$	160	192


1.5 参考文献

一、道路土工 擁壁工指針（平成24年度版） (社)日本道路協会

§ 2 一般形状寸法図

2.1 一般図

製品名 : CLP-IIIIF (H)1600×(B)1250 標準

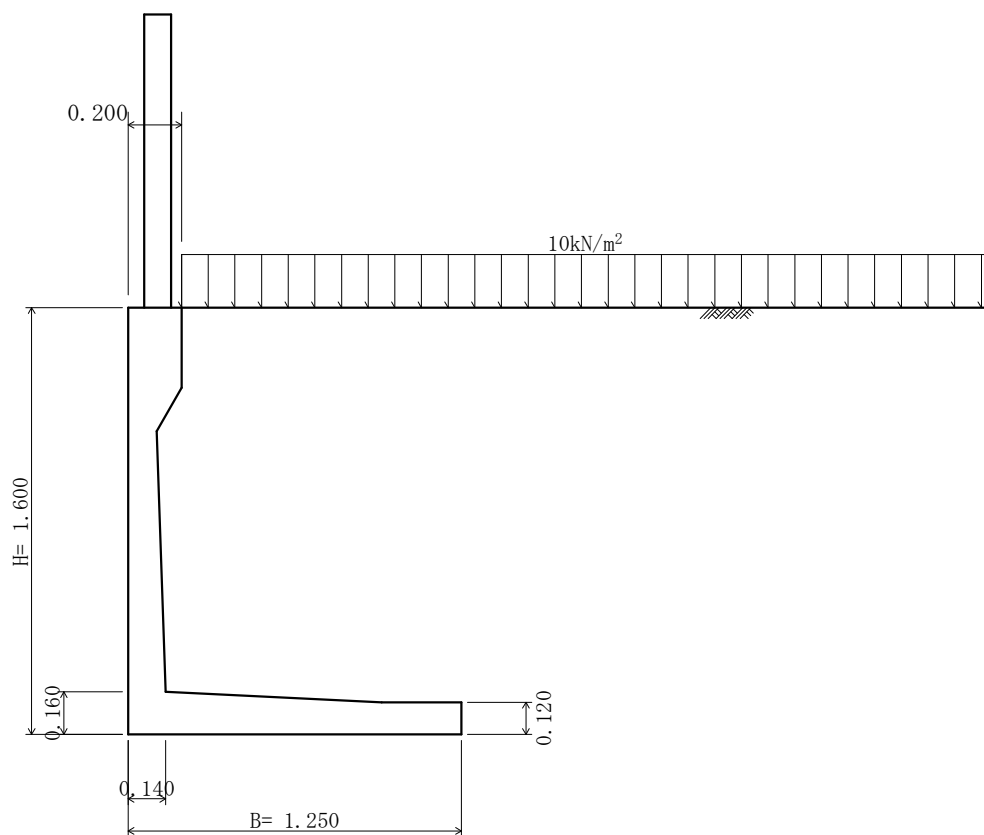

§3 計算結果


3.1 安定計算結果

安定計算は、滑動・転倒・支持の安定に対して検討を行った。

3.1.1 常 時 [載荷重あり]

鉛直荷重 ΣV (kN)	水平荷重 ΣH (kN)	偏心距離 e (m)	転 倒 安全率 F_s	滑 動 安全率 F_s	地盤反力度 q_1 q_2 (kN/m ²)		判定
50.55	13.44	0.133	4.47	2.17	66.26	14.62	O. K.
許 容 値		0.208	1.50	1.50			


《地盤反力図》

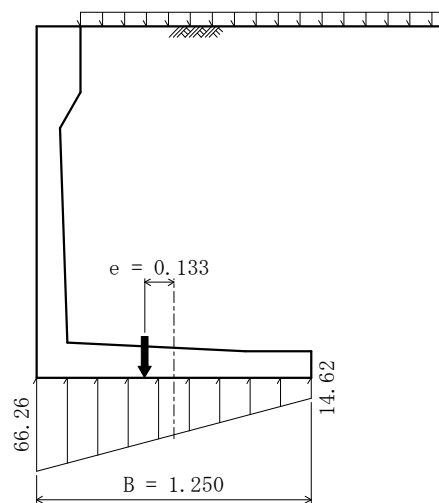

3.1.2 常 時 [載荷重なし]

鉛直荷重 ΣV (kN)	水平荷重 ΣH (kN)	偏心距離 e (m)	転倒 安全率 F _s	滑動 安全率 F _s	地盤反力度 q ₁ q ₂ (kN/m ²)	判定
40.05	13.44	0.194	3.41	1.72	61.88 2.20	0. K.
許 容 値		0.208	1.50	1.50		


《地盤反力図》

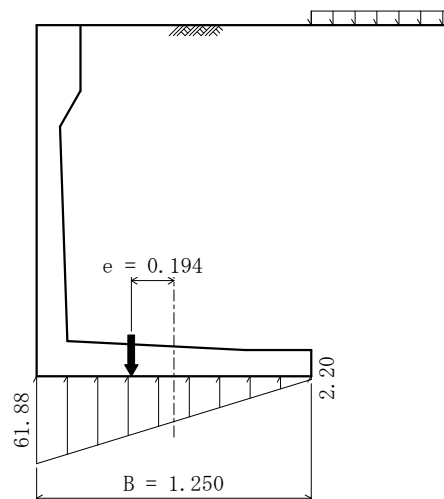

3.1.3 自歩道荷重時〔載荷重あり〕

鉛直荷重 ΣV (kN)	水平荷重 ΣH (kN)	偏心距離 e (m)	転倒 安全率 F_s	滑動 安全率 F_s	地盤反力度 q_1 q_2 (kN/m ²)	判定
51.14	13.83	0.158	3.91	2.13	71.94 9.88	0. K.
許 容 値		0.417	1.20	1.20		


《地盤反力図》

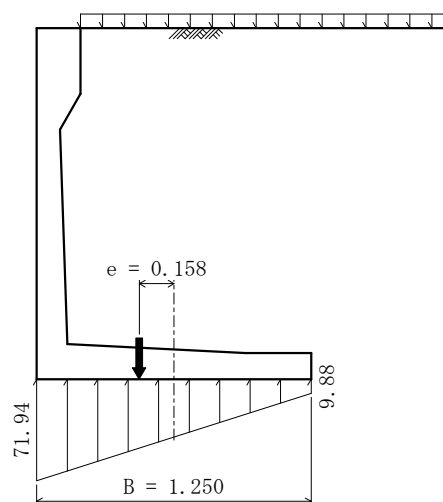

3.1.4 自歩道荷重時〔載荷重なし〕

鉛直荷重 ΣV (kN)	水平荷重 ΣH (kN)	偏心距離 e (m)	転倒 安全率 F _s	滑動 安全率 F _s	地盤反力度 q ₁ q ₂ (kN/m ²)	判定
40.64	13.83	0.225	2.98	1.70	67.73	0. K.
許 容 値		0.417	1.20	1.20		

《地盤反力図》

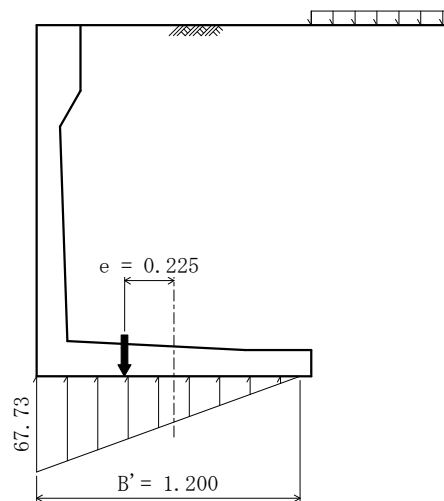

3.2 断面計算結果

3.2.1 たて壁の断面計算

部 材	項 目		常 時	自歩道荷重時
中間部	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		d (mm)	66	
		As (mm ²)	D13 - 5.5 697	
		x (mm)	28.1	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	0.29×10^6	0.90×10^6
		せん断力 S (N)	1.87×10^3	2.26×10^3
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²)	σ_c	0.36	1.13
		σ_{ca}	12.00	14.40
	鉄筋の 引張応力度 (N/mm ²)	σ_s	7.3	22.8
		σ_{sa}	160	192
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm ²)	τ	0.03	0.03
		τ_{ca}	0.55	0.65

部 材	項 目		常 時	自歩道荷重時
つけ根	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		d (mm)	100	
		As (mm ²)	D13 - 5.5 697	
		x (mm)	36.5	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	4.70×10^6	5.69×10^6
		せん断力 S (N)	9.80×10^3	10.19×10^3
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²)	σ_c	2.93	3.55
		σ_{ca}	12.00	14.40
	鉄筋の 引張応力度 (N/mm ²)	σ_s	76.8	92.9
		σ_{sa}	160	192
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm ²)	τ	0.10	0.10
		τ_{ca}	0.48	0.57

3.2.2 底版の断面計算

(1) かかと版

部 材	項 目		常 時	自歩道荷重時
つ け 根	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		d (d') (mm)	105 (101)	
		As (mm ²)	D13 - 5.5 697	
		x (mm)	37.6	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	4.70×10^6	5.69×10^6
		せん断力 S (N)	5.40×10^3	5.86×10^3
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²)	σ_c	2.70	3.27
		σ_{ca}	12.00	14.40
	鉄筋の 引張応力度 (N/mm ²)	σ_s	72.9	88.3
		σ_{sa}	160	192
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm ²)	τ	0.05	0.06
		τ_{ca}	0.48	0.57

※ 部材断面の()はせん断検討時に用いる値。

部 材	項 目		常 時	自歩道荷重時
中 間	部 材 断 面	b (mm)	1000	
		d (mm)	65	
		As (mm ²)	D13 - 5.5 697	
		x (mm)	27.9	
	断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	1.09×10^6	1.25×10^6
		せん断力 S (N)	6.51×10^3	7.56×10^3
	コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²)	σ_c	1.40	1.61
		σ_{ca}	12.00	14.40
	鉄筋の 引張応力度 (N/mm ²)	σ_s	28.1	32.2
		σ_{sa}	160	192
	コンクリートの せん断応力度 (N/mm ²)	τ	0.10	0.12
		τ_{ca}	0.55	0.65

§4 設計荷重

擁壁に作用する荷重は、以下の荷重を考える。

- ・自重
- ・載荷重
- ・土圧
- ・自歩道荷重


4.1 荷重の組合せ

以下の組合せについて設計を行う。


- | | |
|--------|-------------------|
| 常時 | 自重（＋載荷重）＋土圧 |
| 自歩道荷重時 | 自重（＋載荷重）＋土圧＋自歩道荷重 |

4.1.1 荷重の組合せ一覧


- 1) 常時
[載荷重あり]




- 2) 常時
[載荷重なし]



- 3) 自歩道荷重時
[載荷重あり]




- 4) 自歩道荷重時
[載荷重なし]



4.2 荷重の計算

擁壁に作用する荷重と、つま先を原点0とする作用位置の計算を行う。
荷重の計算は、擁壁の延長 1.000 m あたりで行う。

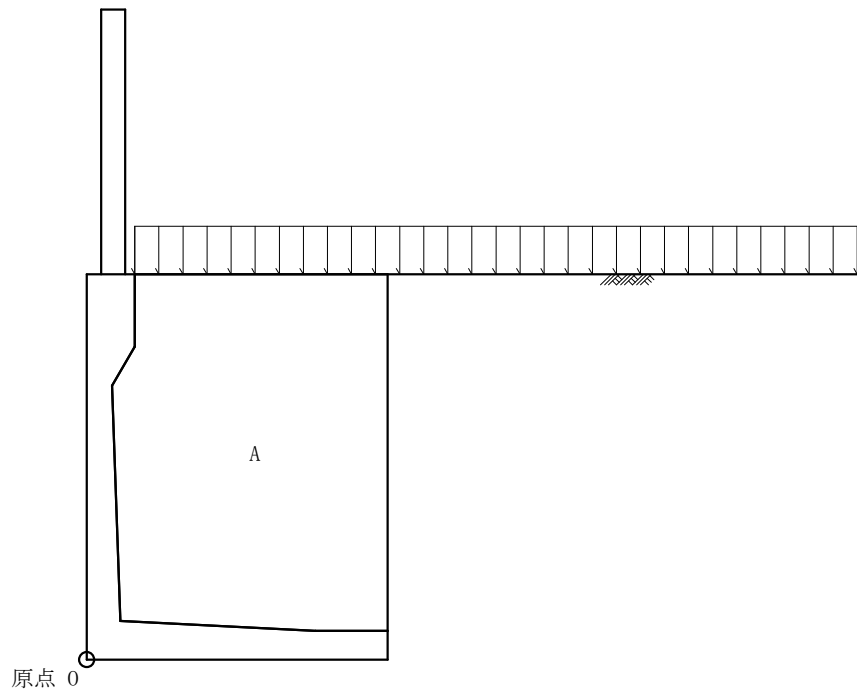

4.2.1 自重

(1) 躯体

1) 製品

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m ²)	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m ³)	A・y (m ³)
	1.250	1.600	2.000	0.625	0.800	1.2500	1.6000
a	-1/2	0.034	0.977	-0.017	0.129	-0.0022	-0.0138
b	-1/2	0.094	0.163	-0.008	0.169	-0.0014	-0.0095
c	-	0.060	0.977	-0.059	0.170	-0.0100	-0.0383
d	-1/2	0.810	0.040	-0.016	0.680	-0.0109	-0.0024
e	-	1.050	1.440	-1.512	0.725	-1.0962	-1.3306
f	-	0.300	0.040	-0.012	1.100	-0.0132	-0.0017
合 計			0.376			0.1161	0.2037

体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 0.376 \times 1.000 = 0.376 \text{ (m}^3\text{)}$$


荷重

$$V = V_o \cdot \gamma_c = 0.376 \times 24.50 = 9.21 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{0.1161}{0.376} = 0.309 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{0.2037}{0.376} = 0.542 \text{ (m)}$$

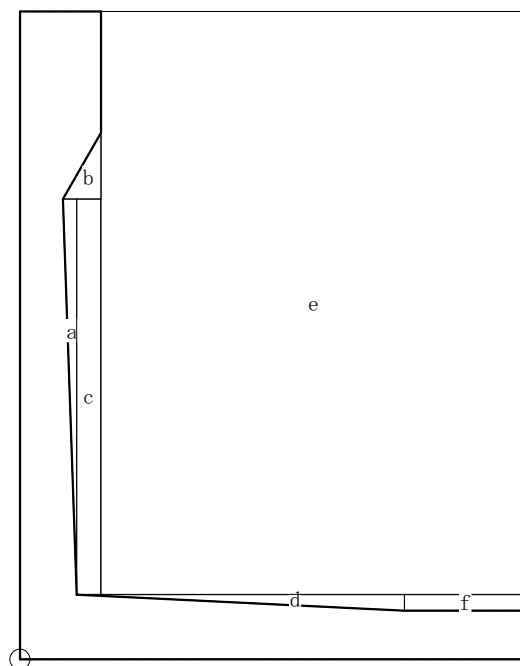

(2) 載荷土

1) 裏込め土

記 号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m ²)	重 心 位 置		断面一次モーメント	
				x (m)	y (m)	A・x (m ³)	A・y (m ³)
	1.144	1.480	1.693	0.678	0.860	1.1479	1.4560
a	-1/2	0.034	0.977	-0.017	0.117	-0.0020	-0.0083
b	-	0.034	0.040	-0.001	0.123	-0.0001	-0.0001
c	-1/2	0.094	0.163	-0.008	0.137	-0.0011	-0.0100
d	-	0.094	0.300	-0.028	0.153	-0.0043	-0.0406
e	-1/2	0.810	0.040	-0.016	0.410	-0.0066	-0.0021
合 計			1.623			1.1338	1.3949

体積

$$V_o = \Sigma A \cdot L = 1.623 \times 1.000 = 1.623 \text{ (m}^3\text{)}$$


荷重

$$V = V_o \cdot \gamma_s = 1.623 \times 19.00 = 30.84 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = \frac{\Sigma A \cdot x}{\Sigma A} = \frac{1.1338}{1.623} = 0.699 \text{ (m)}$$

$$y = \frac{\Sigma A \cdot y}{\Sigma A} = \frac{1.3949}{1.623} = 0.859 \text{ (m)}$$

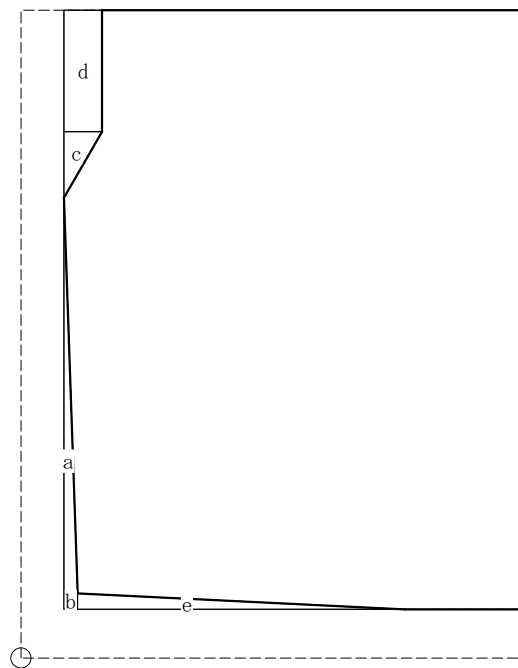

4.2.2 載荷重

地表面載荷重のうち擁壁上に載荷するものを鉛直荷重として考慮する。


(1) 活荷重(常時、自歩道荷重時)

荷重

$$V = q \cdot b \cdot L = 10.0 \times 1.050 \times 1.000 = 10.50 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = B - \frac{b}{2} = 1.250 - \frac{1.050}{2} = 0.725 \text{ (m)}$$



4.2.3 土圧

土圧の計算は、試行くさび法により行う。また、土圧は三角形分布するものとする。

主働土圧合力

$$Pa = \frac{W \cdot \sin(\omega - \phi)}{\cos(\omega - \phi - \delta - \alpha)}$$

ここに、

Pa : 主働土圧合力 (kN/m)

W : 土くさびの重量 (kN/m)

ω : すべり角 ($^{\circ}$)

ϕ : 裏込め土のせん断抵抗角 $\phi = 30.00$ ($^{\circ}$)

δ : 壁面摩擦角 ($^{\circ}$)

α : 土圧作用面と鉛直面のなす角 ($^{\circ}$)

鉛直荷重・水平荷重

$$V = Pa \cdot \sin(\delta + \alpha) \cdot L$$

$$H = Pa \cdot \cos(\delta + \alpha) \cdot L$$


ここに、

V, H : 鉛直荷重, 水平荷重 (kN)

L : 擁壁の奥行き(計算幅) $L = 1.000$ (m)


(1) 常 時

$$\begin{aligned}
 h &= 1.600 \text{ (m)} \\
 \alpha &= 0.00 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 W &= 23.47 \text{ (kN/m)} \quad [\text{載荷重: } 9.31] \\
 \omega &= 59.80 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \delta &= 0.00 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \phi &= 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}
 \end{aligned}$$

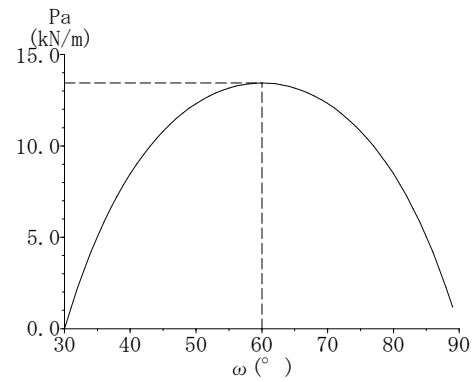

最大主働土圧合力

$$\begin{aligned}
 P_a &= \frac{23.47 \times \sin(59.80 - 30.00)}{\cos(59.80 - 30.00 - 0.00 - 0.00)} \\
 &= 13.44 \text{ (kN/m)}
 \end{aligned}$$

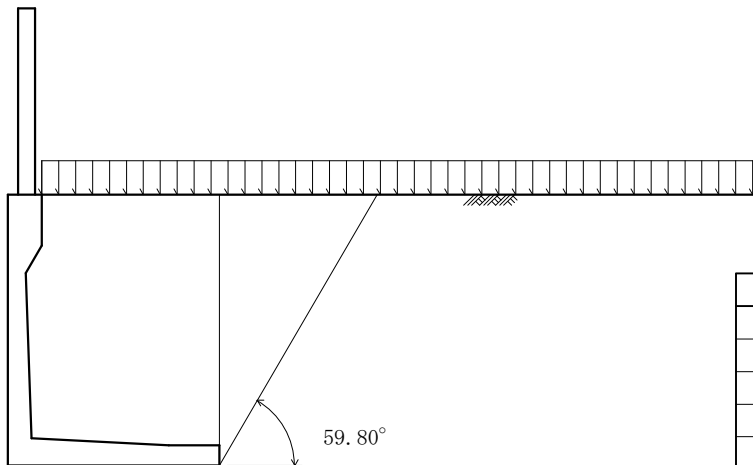

ω	P_a	W
64.00	13.261	19.66
63.00	13.339	20.54
62.00	13.403	21.45
61.00	13.435	22.36
60.00	13.441	23.28
* 59.80	13.441	23.47
59.00	13.425	24.22
58.00	13.399	25.20
57.00	13.339	26.18
56.00	13.261	27.19
55.00	13.164	28.23

鉛直荷重

$$V = 13.44 \times \sin(0.00 - 0.00) \times 1.000 = 0.00 \text{ (kN)}$$

水平荷重

$$H = 13.44 \times \cos(0.00 - 0.00) \times 1.000 = 13.44 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$\begin{aligned}
 x &= 1.250 \text{ (m)} \\
 y &= \frac{1.600}{3} = 0.533 \text{ (m)}
 \end{aligned}$$

(2) 自歩道荷重時

『常 時』と同じ。

4.2.4 自歩道荷重

鉛直荷重

$$V = V_h \cdot L = 0.59 \times 1.000 = 0.59 \text{ (kN)}$$

水平荷重

$$H = H_h \cdot L = 0.39 \times 1.000 = 0.39 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = 0.110 \text{ (m)}$$

$$y = 1.600 + 1.100 = 2.700 \text{ (m)}$$

3) 支持に対する検討

地盤反力度は次式により求める。

$$e > \frac{B}{6} \text{ のとき}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot \Sigma V}{3 \cdot d \cdot L}$$

$$|e| \leq \frac{B}{6} \text{ のとき}$$

$$\left. \begin{matrix} q_1 \\ q_2 \end{matrix} \right\} = \frac{\Sigma V}{B \cdot L} \left(1 \pm \frac{6 \cdot e}{B} \right)$$

$$e < -\frac{B}{6} \text{ のとき}$$

$$q_2 = \frac{2 \cdot \Sigma V}{3 \cdot (B - d) \cdot L}$$

ここに、

q_1, q_2 : 地盤反力度 (kN/m²)

ΣV : 鉛直荷重 (kN)

B : 擁壁の底版幅 $B = 1.250$ (m)

L : 擁壁の奥行 (計算幅) $L = 1.000$ (m)

e : 合力の作用点の底版中央からの偏心距離 (m)


d : つま先から合力の作用点までの距離 (m)

5.2 計算結果

5.2.1 常 時 [載荷重あり]

No	荷 重 名	荷 重		作用位置		モーメント	
		鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)
1	躯体	9.21		0.309	0.542	2.85	
2	裏込め土	30.84		0.699	0.859	21.56	
3	載荷重	10.50		0.725	1.600	7.61	
4	土圧	0.00	13.44	1.250	0.533	0.00	7.16
合 計 Σ		50.55	13.44			32.02	7.16

《荷重作用図》

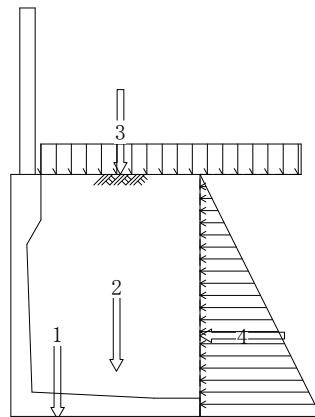

1) 転倒に対する安定

$$F_s = \frac{\Sigma Mr}{\Sigma Mo} = \frac{32.02}{7.16} = 4.47 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、転倒安全率は安定条件を満足している。

つま先から合力Rの作用点までの距離

$$d = \frac{\Sigma Mr - \Sigma Mo}{\Sigma V} = \frac{32.02 - 7.16}{50.55} = 0.492 \text{ (m)}$$

合力Rの作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.250}{2} - 0.492 = 0.133 \text{ (m)}$$

$$|e| = 0.133 \text{ (m)} \leq \frac{1}{6} \cdot B = 0.208 \text{ (m)}$$

よって、偏心距離は安定条件を満足している。

2) 滑動に対する安定

$$Be = B - 2 \cdot e = 1.250 - 2 \times 0.133 = 0.984 \text{ (m)}$$

$$F_s = \frac{\Sigma V \cdot \mu + c \cdot Be \cdot L}{\Sigma H} = \frac{50.55 \times 0.577 + 0.0 \times 0.984 \times 1.000}{13.44}$$

$$= 2.17 \geq F_{sa} = 1.5$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

3) 支持に対する安定


最大地盤反力度

$$|e| = 0.133 \leq \frac{B}{6} = 0.208 \text{ (m) より}$$

$$q_1 = \frac{\Sigma V}{B \cdot L} \left(1 \pm \frac{6 \cdot e}{B}\right) = \frac{50.55}{1.250 \times 1.000} \times \left(1 \pm \frac{6 \times 0.133}{1.250}\right)$$

$$= \begin{cases} 66.26 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ 14.62 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{cases}$$


よって、上記の値以上の支持力が必要である。

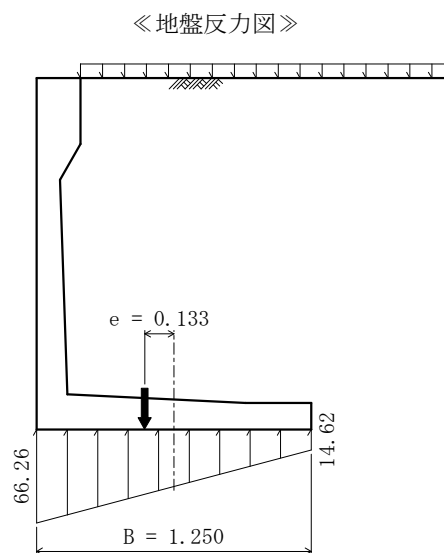

5.2.2 常 時 [載荷重なし]

No	荷 重 名	荷 重		作用位置		モーメント	
		鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)
1	躯体	9.21		0.309	0.542	2.85	
2	裏込め土	30.84		0.699	0.859	21.56	
3	土圧	0.00	13.44	1.250	0.533	0.00	7.16
合 計 Σ		40.05	13.44			24.41	7.16

《荷重作用図》

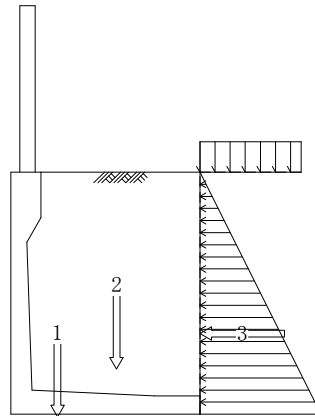

1) 転倒に対する安定

$$F_s = \frac{\Sigma Mr}{\Sigma Mo} = \frac{24.41}{7.16} = 3.41 \geq F_{sa} = 1.50$$

よって、転倒安全率は安定条件を満足している。

つま先から合力Rの作用点までの距離

$$d = \frac{\Sigma Mr - \Sigma Mo}{\Sigma V} = \frac{24.41 - 7.16}{40.05} = 0.431 \text{ (m)}$$

合力Rの作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.250}{2} - 0.431 = 0.194 \text{ (m)}$$

$$|e| = 0.194 \text{ (m)} \leq \frac{1}{6} \cdot B = 0.208 \text{ (m)}$$

よって、偏心距離は安定条件を満足している。

2) 滑動に対する安定

$$B_e = B - 2 \cdot e = 1.250 - 2 \times 0.194 = 0.862 \text{ (m)}$$

$$F_s = \frac{\Sigma V \cdot \mu + c \cdot B_e \cdot L}{\Sigma H} = \frac{40.05 \times 0.577 + 0.0 \times 0.862 \times 1.000}{13.44}$$

$$= 1.72 \geq F_{sa} = 1.5$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

3) 支持に対する安定

最大地盤反力度


$$|e| = 0.194 \leq \frac{B}{6} = 0.208 \text{ (m) より}$$

$$q_1 = \frac{\Sigma V}{B \cdot L} \left(1 \pm \frac{6 \cdot e}{B}\right) = \frac{40.05}{1.250 \times 1.000} \times \left(1 \pm \frac{6 \times 0.194}{1.250}\right)$$

$$= \begin{cases} 61.88 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ 2.20 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{cases}$$

よって、上記の値以上の支持力が必要である。


《地盤反力図》

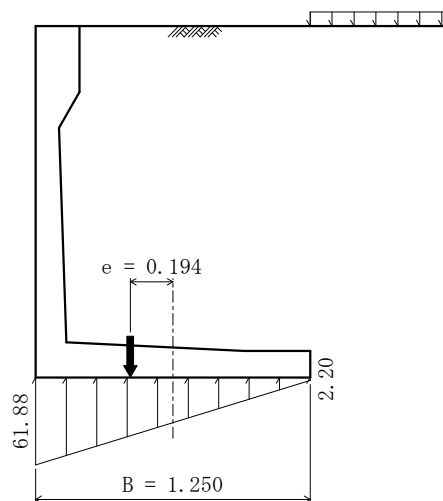

5.2.3 自歩道荷重時〔載荷重あり〕

No	荷 重 名	荷 重		作用位置		モーメント	
		鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)
1	躯体	9.21		0.309	0.542	2.85	
2	裏込め土	30.84		0.699	0.859	21.56	
3	載荷重	10.50		0.725	1.600	7.61	
4	土圧	0.00	13.44	1.250	0.533	0.00	7.16
5	自歩道荷重	0.59	0.39	0.110	2.700	0.06	1.05
合 計 Σ		51.14	13.83			32.08	8.21

《荷重作用図》

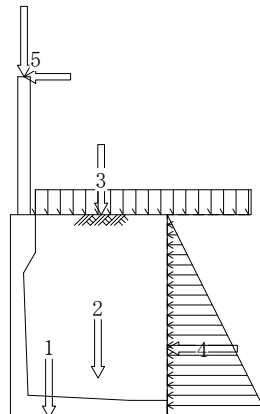

1) 転倒に対する安定

$$F_s = \frac{\Sigma Mr}{\Sigma Mo} = \frac{32.08}{8.21} = 3.91 \geq F_{sa} = 1.20$$

よって、転倒安全率は安定条件を満足している。

つま先から合力Rの作用点までの距離

$$d = \frac{\Sigma Mr - \Sigma Mo}{\Sigma V} = \frac{32.08 - 8.21}{51.14} = 0.467 \text{ (m)}$$

合力Rの作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.250}{2} - 0.467 = 0.158 \text{ (m)}$$

$$|e| = 0.158 \text{ (m)} \leq \frac{1}{3} \cdot B = 0.417 \text{ (m)}$$

よって、偏心距離は安定条件を満足している。

2) 滑動に対する安定

$$B_e = B - 2 \cdot e = 1.250 - 2 \times 0.158 = 0.934 \text{ (m)}$$

$$F_s = \frac{\Sigma V \cdot \mu + c \cdot B_e \cdot L}{\Sigma H} = \frac{51.14 \times 0.577 + 0.0 \times 0.934 \times 1.000}{13.83}$$

$$= 2.13 \geq F_{sa} = 1.2$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

3) 支持に対する安定


最大地盤反力度

$$|e| = 0.158 \leq \frac{B}{6} = 0.208 \text{ (m) より}$$

$$q_1 = \frac{\Sigma V}{B \cdot L} \left(1 \pm \frac{6 \cdot e}{B} \right) = \frac{51.14}{1.250 \times 1.000} \times \left(1 \pm \frac{6 \times 0.158}{1.250} \right)$$

$$= \begin{cases} 71.94 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ 9.88 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{cases}$$


よって、上記の値以上の支持力が必要である。

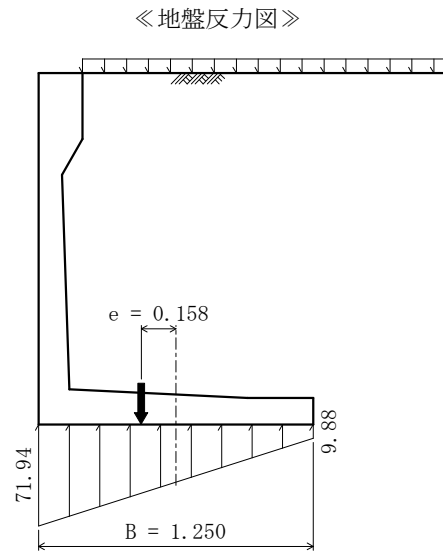

5.2.4 自歩道荷重時〔載荷重なし〕

No	荷 重 名	荷 重		作用位置		モーメント	
		鉛直 V (kN)	水平 H (kN)	x (m)	y (m)	抵抗 Mr (kN・m)	転倒 Mo (kN・m)
1	躯体	9.21		0.309	0.542	2.85	
2	裏込め土	30.84		0.699	0.859	21.56	
3	土圧	0.00	13.44	1.250	0.533	0.00	7.16
4	自歩道荷重	0.59	0.39	0.110	2.700	0.06	1.05
合 計 Σ		40.64	13.83			24.47	8.21

《荷重作用図》

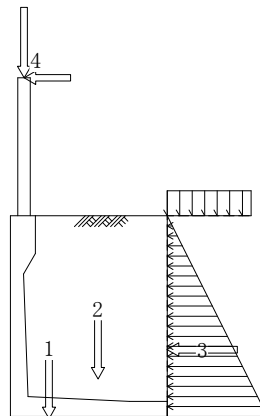

1) 転倒に対する安定

$$F_s = \frac{\Sigma Mr}{\Sigma Mo} = \frac{24.47}{8.21} = 2.98 \geq F_{sa} = 1.20$$

よって、転倒安全率は安定条件を満足している。

つま先から合力Rの作用点までの距離

$$d = \frac{\Sigma Mr - \Sigma Mo}{\Sigma V} = \frac{24.47 - 8.21}{40.64} = 0.400 \text{ (m)}$$

合力Rの作用点の底版中央からの偏心距離

$$e = \frac{B}{2} - d = \frac{1.250}{2} - 0.400 = 0.225 \text{ (m)}$$

$$|e| = 0.225 \text{ (m)} \leq \frac{1}{3} \cdot B = 0.417 \text{ (m)}$$

よって、偏心距離は安定条件を満足している。

2) 滑動に対する安定

$$B_e = B - 2 \cdot e = 1.250 - 2 \times 0.225 = 0.800 \text{ (m)}$$

$$F_s = \frac{\Sigma V \cdot \mu + c \cdot B_e \cdot L}{\Sigma H} = \frac{40.64 \times 0.577 + 0.0 \times 0.800 \times 1.000}{13.83}$$

$$= 1.70 \geq F_{sa} = 1.2$$

よって、滑動安全率は安定条件を満足している。

3) 支持に対する安定

最大地盤反力度


$$e = 0.225 > \frac{B}{6} = 0.208 \text{ (m) より}$$

$$q_1 = \frac{2 \cdot \Sigma V}{3 \cdot d \cdot L} = \frac{2 \times 40.64}{3 \times 0.400 \times 1.000}$$

$$= 67.73 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

よって、上記の値以上の支持力が必要である。

《地盤反力図》

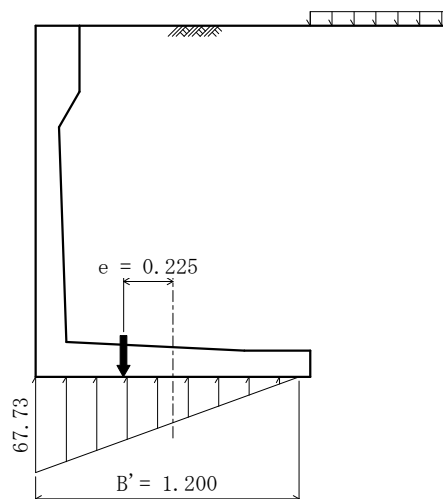


§6 たて壁の部材断面設計


たて壁は、底版との接合部を固定端とする片持ばりで設計する。

6.1 断面検討位置

中間部位置

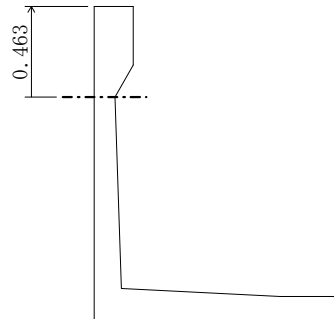

つけ根位置

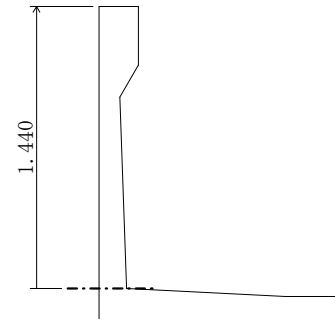

6.2 荷重の計算


たて壁に作用する荷重は、以下の荷重を考慮し、たて壁自重および土圧の鉛直分力は無視する。

6.2.1 土圧

(1) 常 時


1) 中間部

$$\begin{aligned}
 h &= 0.463 \text{ (m)} \\
 \alpha &= 0.00 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 W &= 4.47 \text{ (kN/m)} \quad [\text{載荷重: } 3.10] \\
 \omega &= 56.20 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \delta &= 20.00 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \phi &= 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}
 \end{aligned}$$

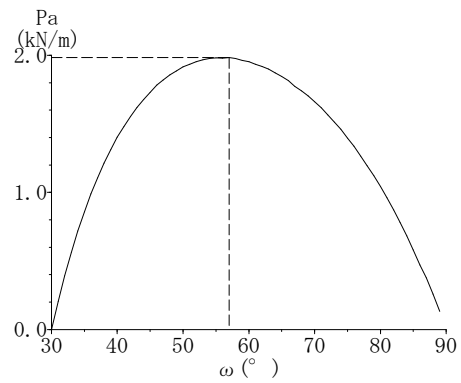

最大主働土圧合力


$$\begin{aligned}
 P_a &= \frac{4.47 \times \sin(56.20 - 30.00)}{\cos(56.20 - 30.00 - 20.00 - 0.00)} \\
 &= 1.99 \text{ (kN/m)}
 \end{aligned}$$

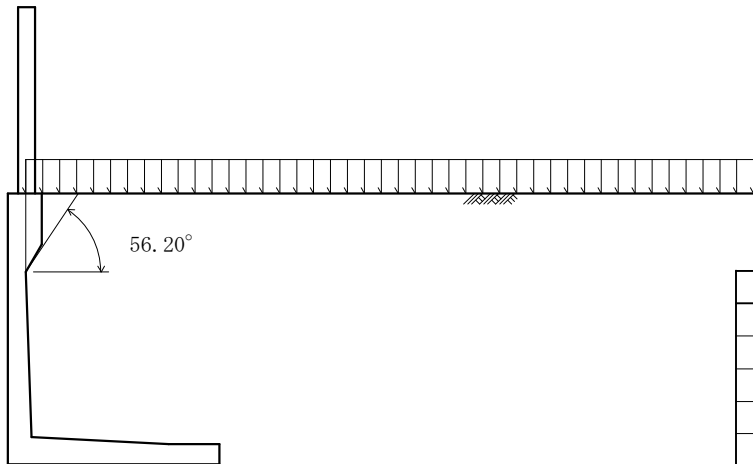

ω	P_a	W
61.00	1.936	3.69
60.00	1.955	3.85
59.00	1.963	4.00
58.00	1.977	4.17
57.00	1.985	4.34
* 56.20	1.985	4.47
56.00	1.979	4.49
55.00	1.981	4.67
54.00	1.977	4.85
53.00	1.968	5.03
52.00	1.953	5.21


2) つけ根

$$\begin{aligned}
 h &= 1.440 \text{ (m)} \\
 \alpha &= 1.59 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 W &= 23.02 \text{ (kN/m)} \quad [\text{載荷重: } 9.72] \\
 \omega &= 57.10 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \delta &= 20.00 \text{ (}^\circ\text{)} \\
 \phi &= 30.00 \text{ (}^\circ\text{)}
 \end{aligned}$$

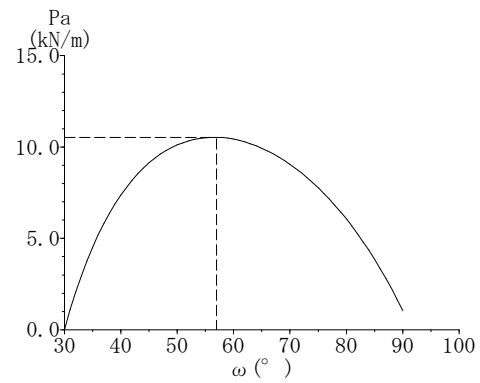

最大主働土圧合力

$$\begin{aligned}
 Pa &= \frac{23.02 \times \sin(57.10 - 30.00)}{\cos(57.10 - 30.00 - 20.00 - 1.59)} \\
 &= 10.54 \text{ (kN/m)}
 \end{aligned}$$

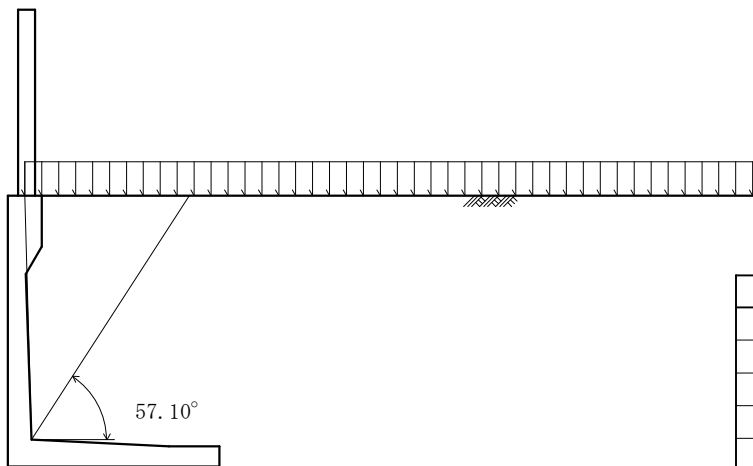

ω	Pa	W
62.00	10.280	19.08
61.00	10.358	19.84
60.00	10.427	20.63
59.00	10.482	21.44
58.00	10.516	22.26
* 57.10	10.535	23.02
57.00	10.530	23.09
56.00	10.526	23.94
55.00	10.512	24.83
54.00	10.471	25.72
53.00	10.412	26.64

$$H = Pa \cdot \cos(\delta + \alpha) \cdot L$$

ここに、

$$L : \text{擁壁の奥行き (計算幅)} \quad L = 1.000 \text{ (m)}$$

	土圧力 Pa (kN/m)	摩擦角 δ (°)	傾斜角 α (°)	水平荷重 H (kN)	作用位置 y (m)
中間部	1.99	20.00	0.00	1.87	0.154
つけ根	10.54	20.00	1.59	9.80	0.480

(2) 自歩道荷重時

『常時』と同じ。

6.2.2 自歩道荷重

『設計荷重』の自歩道荷重より

	鉛直荷重 V (kN)	水平荷重 H (kN)	作用位置 (m)	
			x	y
中間部	0.59	0.39	0.110	1.563
つけ根	0.59	0.39	0.110	2.540

6.3 設計断面力

6.3.1 中間部

(1) 常 時

せん断力

$$S = H = 1.87 \text{ (kN)}$$

曲げモーメント

$$M = H \cdot y = 1.87 \times 0.154 = 0.29 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

(2) 自歩道荷重時

せん断力

$$S = \Sigma H = 0.39 + 1.87 = 2.26 \text{ (kN)}$$

曲げモーメント

$$M = \Sigma H \cdot y = 0.39 \times 1.563 + 1.87 \times 0.154 = 0.90 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

6.3.2 つけ根

(1) 常 時

せん断力

$$S = H = 9.80 \text{ (kN)}$$

曲げモーメント

$$M = H \cdot y = 9.80 \times 0.480 = 4.70 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

(2) 自歩道荷重時

せん断力

$$S = \Sigma H = 0.39 + 9.80 = 10.19 \text{ (kN)}$$

曲げモーメント


$$M = \Sigma H \cdot y = 0.39 \times 2.540 + 9.80 \times 0.480 = 5.69 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

6.4 実応力度の計算

(1) 中間部

単鉄筋長方形断面として、応力度の照査を行った。

$$\begin{aligned} \text{有効幅} \quad b &= 1000 \text{ (mm)} \\ \text{有効高さ} \quad d &= 66 \text{ (mm)} \\ \text{鉄筋量} \quad A_s &= D13 - 5.5 \\ &= 6.97 \text{ (cm}^2\text{)} = 697 \text{ (mm}^2\text{)} \end{aligned}$$



コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比 $n = 15$

中立軸

$$\begin{aligned} x &= \frac{n \cdot A_s}{b} \cdot \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{n \cdot A_s}} \right\} \\ &= \frac{15 \times 697}{1000} \times \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 1000 \times 66}{15 \times 697}} \right\} \\ &= 28.1 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

実応力度は以下の式により求める。

コンクリートの曲げ圧縮応力度

$$\sigma_c = \frac{2 \cdot M}{b \cdot x \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right)}$$

鉄筋の引張応力度

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right)}$$

コンクリートのせん断応力度

$$\tau = \frac{S}{b \cdot d}$$

ここに、


b : 断面の有効幅 (mm) M : 曲げモーメント (N・mm)
 d : 断面の有効高さ (mm) S : せん断力 (N)
 A_s : 鉄筋量 (mm²)

項 目		常 時	自歩道荷重時
断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	0.29×10^6	0.90×10^6
	せん断力 S (N)	1.87×10^3	2.26×10^3
コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²)	σ_c	0.36	1.13
	σ_{ca}	12.00	14.40
鉄筋の 引張応力度 (N/mm ²)	σ_s	7.3	22.8
	σ_{sa}	160	192
コンクリートの せん断応力度 (N/mm ²)	τ	0.03	0.03
	τ_{ca}	0.55	0.65

(2) つけ根

単鉄筋長方形断面として、応力度の照査を行った。

$$\begin{aligned} \text{有効幅} \quad b &= 1000 \text{ (mm)} \\ \text{有効高さ} \quad d &= 100 \text{ (mm)} \\ \text{鉄筋量} \quad A_s &= D13 - 5.5 \\ &= 6.97 \text{ (cm}^2\text{)} = 697 \text{ (mm}^2\text{)} \end{aligned}$$



コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比 $n = 15$

中 立 軸

$$\begin{aligned} x &= \frac{n \cdot A_s}{b} \cdot \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{n \cdot A_s}} \right\} \\ &= \frac{15 \times 697}{1000} \times \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 1000 \times 100}{15 \times 697}} \right\} \\ &= 36.5 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

実応力度は以下の式により求める。

コンクリートの曲げ圧縮応力度

$$\sigma_c = \frac{2 \cdot M}{b \cdot x \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right)}$$

鉄筋の引張応力度

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right)}$$

コンクリートのせん断応力度

$$\tau = \frac{S}{b \cdot d}$$

ここに、

b : 断面の有効幅 (mm) M : 曲げモーメント (N・mm)
 d : 断面の有効高さ (mm) S : せん断力 (N)
 A_s : 鉄筋量 (mm²)


項 目		常 時	自歩道荷重時
断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	4.70×10^6	5.69×10^6
	せん断力 S (N)	9.80×10^3	10.19×10^3
コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²)	σ_c	2.93	3.55
	σ_{ca}	12.00	14.40
鉄筋の 引張応力度 (N/mm ²)	σ_s	76.8	92.9
	σ_{sa}	160	192
コンクリートの せん断応力度 (N/mm ²)	τ	0.10	0.10
	τ_{ca}	0.48	0.57

§7 かかと版(つけ根)の部材断面設計


かかと版(つけ根)は、たて壁との接合部を固定端とする片持ばりとして設計する。

7.1 断面検討位置

ア. 曲げ検討位置

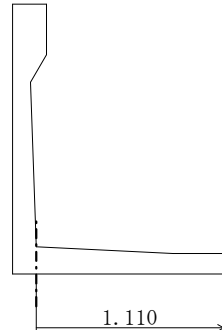

イ. せん断検討位置

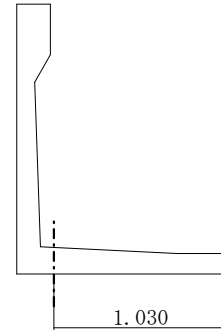

7.2 荷重の計算

かかと版に作用する荷重は、以下の荷重を考慮する。

(1) かかと版自重

ア. 曲げ検討位置

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m ²)	重心位置 x (m)	断面一次 モーメント A・x (m ³)
	1.110	0.160	0.178	0.555	0.0988
a	-1/2 × 0.810	0.040	-0.016	0.540	-0.0086
b	-0.300	0.040	-0.012	0.960	-0.0115
合計			0.150		0.0787

作用位置


$$x = \frac{\sum A \cdot x}{\sum A} = \frac{0.0787}{0.150} = 0.525 \text{ (m)}$$

鉛直荷重

$$V = A \cdot \gamma_c \cdot L = 0.150 \times 24.50 \times 1.000 = 3.68 \text{ (kN)}$$

曲げモーメント

$$M = V \cdot x = 3.68 \times 0.525 = 1.93 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

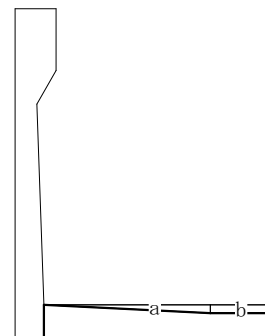


イ. セン断検討位置

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m ²)	重心位置 x (m)	断面一次 モーメント A・x (m ³)
	1.030	0.156	0.161	0.515	0.0829
a	-1/2	0.730	0.036	-0.013	-0.0063
b	-	0.300	0.036	-0.011	-0.0097
合 計			0.137		0.0669

鉛直荷重

$$S = A \cdot \gamma_c \cdot L = 0.137 \times 24.50 \times 1.000 = 3.36 \text{ (kN)}$$

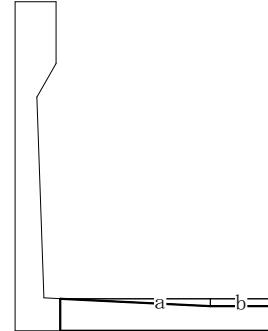

(2) かかと版上の載荷土

ア. 曲げ検討位置

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m ²)	重心位置 x (m)	断面一次 モーメント A・x (m ³)
	1.110	1.480	1.643	0.555	0.9119
a	-1/2	0.060	0.104	-0.003	-0.0001
b	-	0.060	0.300	-0.018	-0.0005
c	-1/2	0.810	0.040	-0.016	-0.0043
合 計			1.606		0.9070

作用位置


$$x = \frac{\sum A \cdot x}{\sum A} = \frac{0.9070}{1.606} = 0.565 \text{ (m)}$$

鉛直荷重

$$V = A \cdot \gamma_s \cdot L = 1.606 \times 19.00 \times 1.000 = 30.51 \text{ (kN)}$$

曲げモーメント

$$M = V \cdot x = 30.51 \times 0.565 = 17.24 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

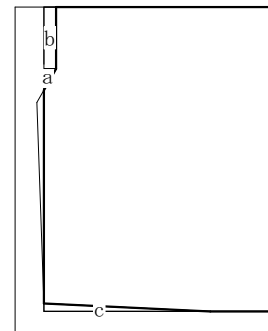


イ. セン断検討位置

記号	幅 (m)	高さ (m)	面積 A (m ²)	重心位置 x (m)	断面一次 モーメント A・x (m ³)
	1.030	1.480	1.524	0.515	0.7849
a	-1/2	0.730	0.036	-0.013	-0.0032
合 計			1.511		0.7817

鉛直荷重

$$S = A \cdot \gamma_s \cdot L = 1.511 \times 19.00 \times 1.000 = 28.71 \text{ (kN)}$$

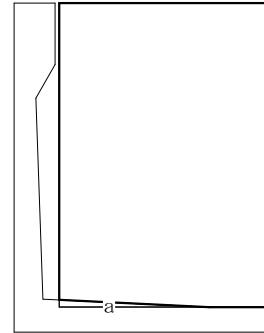

(3) 地表面載荷重

1) 常 時・自歩道荷重時

荷重強度

$$q = 10.00 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

ア. 曲げ検討位置

鉛直荷重

$$V = q \cdot b \cdot L = 10.00 \times 1.050 \times 1.000 = 10.50 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = 0.585 \text{ (m)}$$

曲げモーメント

$$M = V \cdot x = 10.50 \times 0.585 = 6.14 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

イ. セン断検討位置

せん断力

$$S = q \cdot b \cdot L = 10.00 \times 1.030 \times 1.000 = 10.30 \text{ (kN)}$$

(4) 地盤反力度

1) 常 時 [載荷重あり]

『 安定計算 』の結果より

$$q_1 = 66.26 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = 14.62 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

ア. 曲げ検討位置

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 14.62 + (66.26 - 14.62) \times \frac{1.110}{1.250} \\ &= 60.48 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

鉛直荷重

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (14.62 + 60.48) \times 1.110 \times 1.000 \\ &= 41.68 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

作用位置

$$\begin{aligned} x &= \frac{l_1}{3} \cdot \frac{2 \cdot q_2 + q_3}{q_2 + q_3} = \frac{1.110}{3} \times \frac{2 \times 14.62 + 60.48}{14.62 + 60.48} \\ &= 0.442 \text{ (m)} \end{aligned}$$

曲げモーメント

$$M = V \cdot x = 41.68 \times 0.442 = 18.42 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

イ. せん断検討位置

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 14.62 + (66.26 - 14.62) \times \frac{1.030}{1.250} \\ &= 57.17 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

せん断力

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (14.62 + 57.17) \times 1.030 \times 1.000 \\ &= 36.97 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

2) 常 時 [載荷重なし]

『 安定計算 』の結果より

$$q_1 = 61.88 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = 2.20 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

ア. 曲げ検討位置

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 2.20 + (61.88 - 2.20) \times \frac{1.110}{1.250} \\ &= 55.20 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

鉛直荷重

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (2.20 + 55.20) \times 1.110 \times 1.000 \\ &= 31.86 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

作用位置

$$\begin{aligned} x &= \frac{l_1}{3} \cdot \frac{2 \cdot q_2 + q_3}{q_2 + q_3} = \frac{1.110}{3} \times \frac{2 \times 2.20 + 55.20}{2.20 + 55.20} \\ &= 0.384 \text{ (m)} \end{aligned}$$

曲げモーメント

$$M = V \cdot x = 31.86 \times 0.384 = 12.23 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

イ. せん断検討位置

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 2.20 + (61.88 - 2.20) \times \frac{1.030}{1.250} \\ &= 51.38 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

せん断力

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (2.20 + 51.38) \times 1.030 \times 1.000 \\ &= 27.59 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

3) 自歩道荷重時 [載荷重あり]

『安定計算』の結果より

$$q_1 = 71.94 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = 9.88 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

ア. 曲げ検討位置

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 9.88 + (71.94 - 9.88) \times \frac{1.110}{1.250} \\ &= 64.99 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

鉛直荷重

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (9.88 + 64.99) \times 1.110 \times 1.000 \\ &= 41.55 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

作用位置

$$\begin{aligned} x &= \frac{l_1}{3} \cdot \frac{2 \cdot q_2 + q_3}{q_2 + q_3} = \frac{1.110}{3} \times \frac{2 \times 9.88 + 64.99}{9.88 + 64.99} \\ &= 0.419 \text{ (m)} \end{aligned}$$

曲げモーメント

$$M = V \cdot x = 41.55 \times 0.419 = 17.41 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

イ. せん断検討位置

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 9.88 + (71.94 - 9.88) \times \frac{1.030}{1.250} \\ &= 61.02 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

せん断力

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (9.88 + 61.02) \times 1.030 \times 1.000 \\ &= 36.51 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

4) 自歩道荷重時 [載荷重なし]

『安定計算』の結果より

$$q_1 = 67.73 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

ア. 曲げ検討位置

かかと版検討位置での地盤反力度

$$q_3 = q_1 \cdot \frac{l_2}{B'} = 67.73 \times \frac{1.060}{1.200} = 59.83 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

鉛直荷重

$$V = \frac{1}{2} \cdot q_3 \cdot l_2 \cdot L = \frac{1}{2} \times 59.83 \times 1.060 \times 1.000 = 31.71 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = \frac{1}{3} \cdot l_2 = \frac{1}{3} \times 1.060 = 0.353 \text{ (m)}$$

曲げモーメント

$$M = V \cdot x = 31.71 \times 0.353 = 11.19 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

イ. せん断検討位置

かかと版検討位置での地盤反力度

$$q_3 = q_1 \cdot \frac{l_2}{B'} = 67.73 \times \frac{0.980}{1.200} = 55.31 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

せん断力

$$S = \frac{1}{2} \cdot q_3 \cdot l_2 \cdot L = \frac{1}{2} \times 55.31 \times 0.980 \times 1.000 = 27.10 \text{ (kN)}$$

7.3 設計断面力

(1) 常 時 [载荷重あり]

	曲げ検討位置		せん断 検討位置
	V (kN)	M (kN・m)	S (kN)
かかと版自重	3.68	1.93	3.36
かかと版上の载荷土	30.51	17.24	28.71
地盤反力	-41.68	-18.42	-36.97
自動車荷重	10.50	6.14	10.30
合計	3.01	6.89	5.40

たて壁つけ根の曲げモーメント $M_o = 4.70 \text{ (kN・m)}$

(2) 常 時 [载荷重なし]

	曲げ検討位置		せん断 検討位置
	V (kN)	M (kN・m)	S (kN)
かかと版自重	3.68	1.93	3.36
かかと版上の载荷土	30.51	17.24	28.71
地盤反力	-31.86	-12.23	-27.59
合計	2.33	6.94	4.48

たて壁つけ根の曲げモーメント $M_o = 4.70 \text{ (kN・m)}$

(3) 自歩道荷重時 [载荷重あり]

	曲げ検討位置		せん断 検討位置
	V (kN)	M (kN・m)	S (kN)
かかと版自重	3.68	1.93	3.36
かかと版上の载荷土	30.51	17.24	28.71
地盤反力	-41.55	-17.41	-36.51
自動車荷重	10.50	6.14	10.30
合計	3.14	7.90	5.86

たて壁つけ根の曲げモーメント $M_o = 5.69 \text{ (kN・m)}$

(4) 自歩道荷重時 [载荷重なし]


	曲げ検討位置		せん断 検討位置
	V (kN)	M (kN・m)	S (kN)
かかと版自重	3.68	1.93	3.36
かかと版上の载荷土	30.51	17.24	28.71
地盤反力	-31.71	-11.19	-27.10
合計	2.48	7.98	4.97

たて壁つけ根の曲げモーメント $M_o = 5.69 \text{ (kN・m)}$

7.4 実応力度の計算

単鉄筋長方形断面として、応力度の照査を行った。

$$\begin{aligned}
 \text{有効幅} \quad b &= 1000 \text{ (mm)} \\
 \text{有効高さ} \quad d &= 105 \text{ (mm)} \quad \text{【 曲げ検討位置 】} \\
 d &= 101 \text{ (mm)} \quad \text{【 せん断検討位置 】} \\
 \text{鉄筋量} \quad A_s &= D13 - 5.5 \\
 &= 6.97 \text{ (cm}^2\text{)} = 697 \text{ (mm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$



コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比 $n = 15$

中立軸

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{n \cdot A_s}{b} \cdot \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{n \cdot A_s}} \right\} \\
 &= \frac{15 \times 697}{1000} \times \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 1000 \times 105}{15 \times 697}} \right\} \\
 &= 37.6 \text{ (mm)}
 \end{aligned}$$

実応力度は以下の式により求める。

コンクリートの曲げ圧縮応力度

$$\sigma_c = \frac{2 \cdot M}{b \cdot x \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right)}$$

鉄筋の引張応力度

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right)}$$

コンクリートのせん断応力度

$$\tau = \frac{S}{b \cdot d}$$

ここに、

b : 断面の有効幅 (mm) M : 曲げモーメント (N・mm)
 d : 断面の有効高さ (mm) S : せん断力 (N)
 A_s : 鉄筋量 (mm²)


項 目		常 時	自歩道荷重時
断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	4.70×10^6	5.69×10^6
	せん断力 S (N)	5.40×10^3	5.86×10^3
コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²)	σ_c	2.70	3.27
	σ_{ca}	12.00	14.40
鉄筋の 引張応力度 (N/mm ²)	σ_s	72.9	88.3
	σ_{sa}	160	192
コンクリートの せん断応力度 (N/mm ²)	τ	0.05	0.06
	τ_{ca}	0.48	0.57

§8 かかと版(中間部)の部材断面設計

かかと版(中間部)は、下の指定位置を固定端とする片持ばりとして設計する。

8.1 断面検討位置

断面検討位置

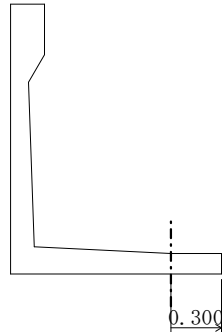

8.2 荷重の計算

かかと版に作用する荷重は、以下の荷重を考慮する。

(1) かかと版自重

面積


$$A = b \cdot h = 0.300 \times 0.120 = 0.036 \text{ (m}^2\text{)}$$

せん断力

$$S = A \cdot \gamma_c \cdot L = 0.036 \times 24.50 \times 1.000 = 0.88 \text{ (kN)}$$

曲げモーメント

$$M = S \cdot x = 0.88 \times 0.150 = 0.13 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

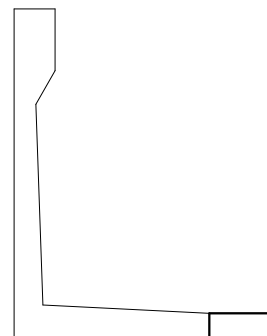

(2) かかと版上の載荷土

面積


$$A = b \cdot h = 0.300 \times 1.480 = 0.444 \text{ (m}^2\text{)}$$

せん断力

$$S = A \cdot \gamma_s \cdot L = 0.444 \times 19.00 \times 1.000 = 8.44 \text{ (kN)}$$

曲げモーメント

$$M = S \cdot x = 8.44 \times 0.150 = 1.27 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

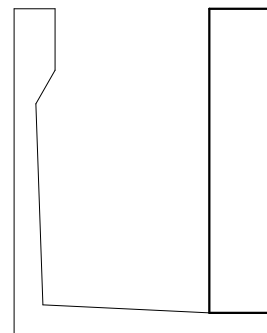

(3) 地表面載荷重

1) 常時・自歩道荷重時

荷重強度

$$q = 10.00 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

せん断力

$$S = q \cdot b \cdot L = 10.00 \times 0.300 \times 1.000 = 3.00 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = 0.150 \text{ (m)}$$

曲げモーメント

$$M = S \cdot x = 3.00 \times 0.150 = 0.45 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

(4) 地盤反力度

1) 常時〔載荷重あり〕

『安定計算』の結果より

$$q_1 = 66.26 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = 14.62 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 14.62 + (66.26 - 14.62) \times \frac{0.300}{1.250} \\ &= 27.01 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

せん断力

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (14.62 + 27.01) \times 0.300 \times 1.000 \\ &= 6.24 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

作用位置

$$\begin{aligned} x &= \frac{l_1}{3} \cdot \frac{2 \cdot q_2 + q_3}{q_2 + q_3} = \frac{0.300}{3} \times \frac{2 \times 14.62 + 27.01}{14.62 + 27.01} \\ &= 0.135 \text{ (m)} \end{aligned}$$

曲げモーメント

$$M = S \cdot x = 6.24 \times 0.135 = 0.84 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

2) 常 時 [載荷重なし]

『 安定計算 』の結果より

$$q_1 = 61.88 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = 2.20 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 2.20 + (61.88 - 2.20) \times \frac{0.300}{1.250} \\ &= 16.52 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

せん断力

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (2.20 + 16.52) \times 0.300 \times 1.000 \\ &= 2.81 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

作用位置

$$\begin{aligned} x &= \frac{l_1}{3} \cdot \frac{2 \cdot q_2 + q_3}{q_2 + q_3} = \frac{0.300}{3} \times \frac{2 \times 2.20 + 16.52}{2.20 + 16.52} \\ &= 0.112 \text{ (m)} \end{aligned}$$

曲げモーメント

$$M = S \cdot x = 2.81 \times 0.112 = 0.31 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

3) 自歩道荷重時 [載荷重あり]

『 安定計算 』の結果より

$$q_1 = 71.94 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

$$q_2 = 9.88 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

かかと版検討位置での地盤反力度

$$\begin{aligned} q_3 &= q_2 + (q_1 - q_2) \cdot \frac{l_1}{B} = 9.88 + (71.94 - 9.88) \times \frac{0.300}{1.250} \\ &= 24.77 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

せん断力

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot (q_2 + q_3) \cdot l_1 \cdot L = \frac{1}{2} \times (9.88 + 24.77) \times 0.300 \times 1.000 \\ &= 5.20 \text{ (kN)} \end{aligned}$$

作用位置

$$\begin{aligned} x &= \frac{l_1}{3} \cdot \frac{2 \cdot q_2 + q_3}{q_2 + q_3} = \frac{0.300}{3} \times \frac{2 \times 9.88 + 24.77}{9.88 + 24.77} \\ &= 0.129 \text{ (m)} \end{aligned}$$

曲げモーメント

$$M = S \cdot x = 5.20 \times 0.129 = 0.67 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

4) 自歩道荷重時〔載荷重なし〕

『安定計算』の結果より

$$q_1 = 67.73 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

かかと版検討位置での地盤反力度

$$q_3 = q_1 \cdot \frac{l_2}{B'} = 67.73 \times \frac{0.250}{1.200} = 14.11 \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

せん断力

$$S = \frac{1}{2} \cdot q_3 \cdot l_2 \cdot L = \frac{1}{2} \times 14.11 \times 0.250 \times 1.000 = 1.76 \text{ (kN)}$$

作用位置

$$x = \frac{1}{3} \cdot l_2 = \frac{1}{3} \times 0.250 = 0.083 \text{ (m)}$$

曲げモーメント

$$M = S \cdot x = 1.76 \times 0.083 = 0.15 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

8.3 設計断面力

(1) 常 時

No	荷 重 名	載荷重あり		載荷重なし	
		せん断力 S (kN)	曲げモーメント M (kN・m)	せん断力 S (kN)	曲げモーメント M (kN・m)
1	かかと版自重	0.88	0.13	0.88	0.13
2	かかと版上の載荷土	8.44	1.27	8.44	1.27
3	地盤反力	-6.24	-0.84	-2.81	-0.31
4	自動車荷重	3.00	0.45		
	合 計 Σ	6.08	1.01	6.51	1.09
	かかと版つけ根の曲げモーメント		4.70		4.70

実応力度計算には、以下の最大断面力を用いる。

$$\text{せん断力} \quad S = 6.51 \text{ (kN)}$$

$$\text{曲げモーメント} \quad M = 1.09 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

(2) 自歩道荷重時

No	荷 重 名	載荷重あり		載荷重なし	
		せん断力 S (kN)	曲げモーメント M (kN・m)	せん断力 S (kN)	曲げモーメント M (kN・m)
1	かかと版自重	0.88	0.13	0.88	0.13
2	かかと版上の載荷土	8.44	1.27	8.44	1.27
3	地盤反力	-5.20	-0.67	-1.76	-0.15
4	自動車荷重	3.00	0.45		
	合 計 Σ	7.12	1.18	7.56	1.25
	かかと版つけ根の曲げモーメント		5.69		5.69

実応力度計算には、以下の最大断面力を用いる。


$$\text{せん断力} \quad S = 7.56 \text{ (kN)}$$

$$\text{曲げモーメント} \quad M = 1.25 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

8.4 実応力度の計算

単鉄筋長方形断面として、応力度の照査を行った。

$$\begin{aligned} \text{有効幅} \quad b &= 1000 \text{ (mm)} \\ \text{有効高さ} \quad d &= 65 \text{ (mm)} \\ \text{鉄筋量} \quad A_s &= D13 - 5.5 \\ &= 6.97 \text{ (cm}^2\text{)} = 697 \text{ (mm}^2\text{)} \end{aligned}$$



コンクリートに対する鉄筋のヤング係数比 $n = 15$

中立軸

$$\begin{aligned} x &= \frac{n \cdot A_s}{b} \cdot \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{n \cdot A_s}} \right\} \\ &= \frac{15 \times 697}{1000} \times \left\{ -1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 1000 \times 65}{15 \times 697}} \right\} \\ &= 27.9 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

実応力度は以下の式により求める。

コンクリートの曲げ圧縮応力度

$$\sigma_c = \frac{2 \cdot M}{b \cdot x \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right)}$$

鉄筋の引張応力度

$$\sigma_s = \frac{M}{A_s \cdot \left(d - \frac{x}{3}\right)}$$

コンクリートのせん断応力度

$$\tau = \frac{S}{b \cdot d}$$

ここに、

b : 断面の有効幅 (mm) M : 曲げモーメント (N・mm)
 d : 断面の有効高さ (mm) S : せん断力 (N)
 A_s : 鉄筋量 (mm²)

項 目		常 時	自歩道荷重時
断 面 力	曲げモーメント M (N・mm)	1.09×10^6	1.25×10^6
	せん断力 S (N)	6.51×10^3	7.56×10^3
コンクリートの 曲げ圧縮応力度 (N/mm ²)	σ_c	1.40	1.61
	σ_{ca}	12.00	14.40
鉄筋の 引張応力度 (N/mm ²)	σ_s	28.1	32.2
	σ_{sa}	160	192
コンクリートの せん断応力度 (N/mm ²)	τ	0.10	0.12
	τ_{ca}	0.55	0.65

§9 コンクリート許容せん断応力度

鉄筋コンクリート部材において、コンクリートのみでせん断力を負担する場合の許容せん断応力度 τ_a は次式より算出した。

$$\text{中間部、つけ根、かかと版（中間）} \quad \tau_a = \tau_{a1} \cdot c_e \cdot c_{pt}$$

$$\text{かかと版} \quad \tau_a = \tau_{a1} \cdot c_e \cdot c_{pt} \cdot c_{dc}$$

ここに、

τ_a : 許容せん断応力度 (N/mm²)

τ_{a1} : コンクリートのみでせん断力を負担する場合のコンクリートの許容せん断応力度 (N/mm²)

c_e : 部材断面の有効高 d の影響による補正係数

有効高 d (mm)	300以下	1000	3000	5000	10000以上
c_e	1.4	1.0	0.7	0.6	0.5

c_{pt} : 軸方向引張鉄筋比 p_t の影響による補正係数

p_t : 中立軸よりも引張側にある軸方向鉄筋の断面積の総和と有効断面積の比 (%)

$$p_t = 100 \cdot \frac{A_s}{b \cdot d}$$

A_s : 中立軸よりも引張側にある軸方向鉄筋の断面積 (mm²)

b : 部材断面の幅 (mm)

d : 部材断面の有効高 (mm)

軸方向引張鉄筋比 p_t (%)	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0以上
c_{pt}	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5

c_{dc} : せん断スパン比によるコンクリートの負担するせん断耐力の割増し係数

a : せん断スパン $a = M / S + \min(t_c/2, d)$ (mm)

S : せん断力 (N)

M : 曲げモーメント (N・mm)

t_c : たて壁の幅 (mm)

せん断スパン比 a/d	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
c_{dc}	6.4	4.0	2.5	1.6	1.0

9.1 せん断スパン比による割増し係数

※せん断スパンの算出は、『底版の部材断面設計』において計算した、曲げモーメントに対する照査断面の断面力を用いる。

(1) かかと版

1) 常 時 [载荷重あり]

$$a = 6.89 / 3.01 \times 1000 + \min(140/2, 101) = 2359 \text{ (mm)}$$

$$a / d = 23.36 > 2.5 \text{ であるから、割増しを行わない。}$$

2) 常 時 [载荷重なし]

$$a = 6.94 / 2.33 \times 1000 + \min(140/2, 101) = 3049 \text{ (mm)}$$

$$a / d = 30.19 > 2.5 \text{ であるから、割増しを行わない。}$$

3) 自歩道荷重時 [载荷重あり]

$$a = 7.90 / 3.14 \times 1000 + \min(140/2, 101) = 2586 \text{ (mm)}$$

$$a / d = 25.60 > 2.5 \text{ であるから、割増しを行わない。}$$

4) 自歩道荷重時 [载荷重なし]

$$a = 7.98 / 2.48 \times 1000 + \min(140/2, 101) = 3288 \text{ (mm)}$$

$$a / d = 32.55 > 2.5 \text{ であるから、割増しを行わない。}$$

9.2 許容せん断応力度の割増し

(1) 中間部

$$d = 66 \text{ (mm)} \quad A_s = 697 \text{ (mm}^2\text{)} \quad b = 1000 \text{ (mm)} \quad p_t = 1.06 (\%)$$

ケース	τ_{al}	C_e	C_{pt}	τ_a
常時	0.26	1.40	1.50	0.55
自歩道荷重時	0.31			0.65

(2) つけ根

$$d = 100 \text{ (mm)} \quad A_s = 697 \text{ (mm}^2\text{)} \quad b = 1000 \text{ (mm)} \quad p_t = 0.70 (\%)$$

ケース	τ_{al}	C_e	C_{pt}	τ_a
常時	0.26	1.40	1.32	0.48
自歩道荷重時	0.31			0.57

(3) かかと版

$$d = 101 \text{ (mm)} \quad A_s = 697 \text{ (mm}^2\text{)} \quad b = 1000 \text{ (mm)} \quad p_t = 0.69 (\%)$$

ケース	τ_{al}	C_e	C_{pt}	C_{dc}	τ_a
常時 [載荷重あり]	0.26	1.40	1.31	1.00	0.48
常時 [載荷重なし]	0.26				0.48
自歩道荷重時 [載荷重あり]	0.31				0.57
自歩道荷重時 [載荷重なし]	0.31				0.57

(4) かかと版 (中間)

$$d = 65 \text{ (mm)} \quad A_s = 697 \text{ (mm}^2\text{)} \quad b = 1000 \text{ (mm)} \quad p_t = 1.07 (\%)$$

ケース	τ_{al}	C_e	C_{pt}	τ_a
常時	0.26	1.40	1.50	0.55
自歩道荷重時	0.31			0.65